


寒い冬にご宿泊いただいた皆さまからのアンケート

室内の温度について

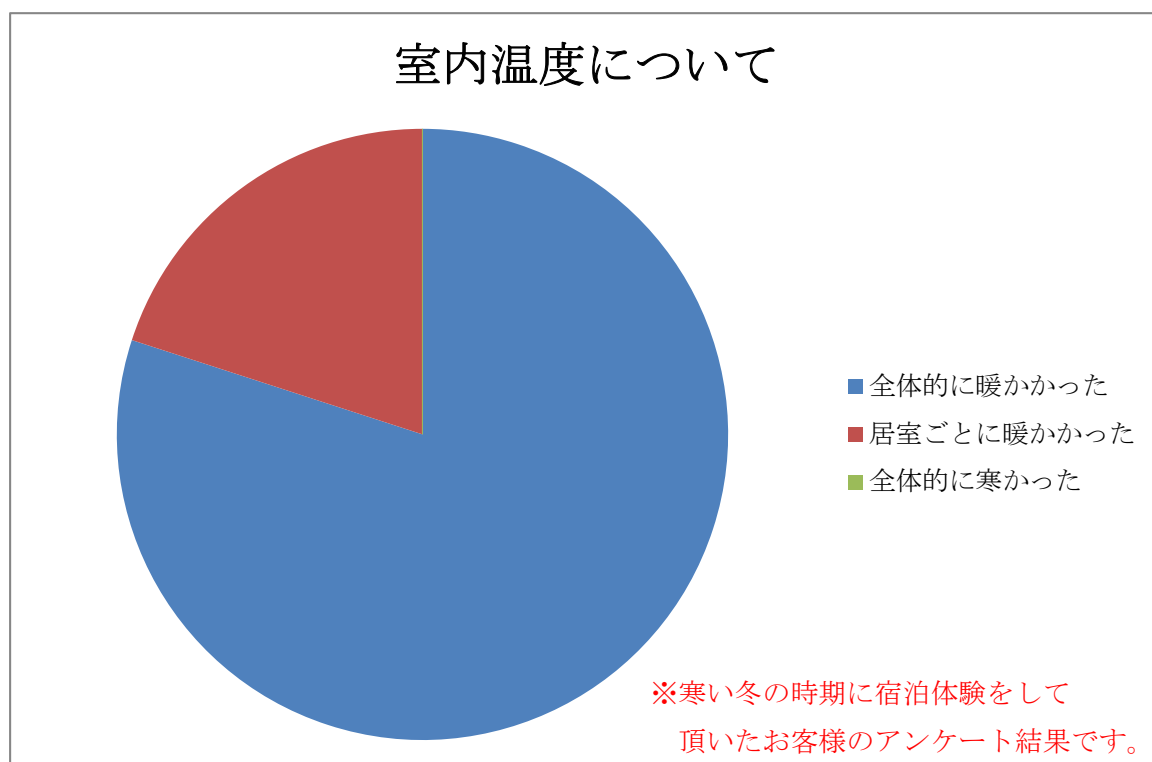

全体的に暖かった 24人 80%

居室ごとに暖かった 6人 20%

全体的に寒かった 0%

※寒い冬に宿泊体験をして頂いたお客様のアンケート結果です。

全体的に暖かったと答えた方にはこんなご意見を頂きました。

- ・ エアコンを付けているだけで足元の冷えなども感じなかった。
- ・ 自宅と比べて、玄関を開けた瞬間に暖かさを感じた。
- ・ すべての部屋で温度を感じた所、差をあまり感じなかった。
- ・ どの部屋にいても温度がほぼ一定でした。
- ・ 玄関ドアを開けて入った瞬間「暖かい」と感じた。
- ・ 外から入った瞬間に暖房がついていなくても暖かく感じた。
- ・ リビングが吹き抜けであるが、思ったより暖かく感じました。
- ・ 朝起きた時1階トイレに入ってみましたが、それほど寒さを感じませんでした。
- ・ 宿泊時の外気温が21:00で2.5℃、24:00で0℃くらいでしたが、リビングのエアコンをつけて18℃以上あったので暖かったです。自宅と比較すると1台のエアコンなのに暖かく感じました。
- ・ LDKが吹き抜けになっていて1階の暖かい空気が2階まで届き、途中で暖房を止めてもしばらく温度を保てた。
- ・ 浴室との寒暖差がなくて寒さを感じずよかった。

- ・現在、居住している家と比べて全体的に暖かかった。
- ・就寝中にエアコンの設定を 24℃にしていたが暑くて目が覚めたくらいで想像以上に気密性の良さを感じた。無垢材に温もりと安らぎを感じた。
- ・玄関を開けた時からほのかに暖かく感じました。
- ・自宅と比較すると全体的に暖かく感じました。
- ・外から入った際に非常に暖かいと感じた。1 度外に出てから再度室内に入ると良くわかる。

※寒い冬の時期に宿泊体験をして頂いたお客様からのコメントです。

全体的に暖かかったと感じた方のエアコン設定温度は

1 階平均 27℃ 2 階平均 23℃

※エアコン以外の暖房器具は使用していません。

※寒い冬の時期に宿泊体験をして頂いたお客様の温度設定です。

居室ごとに暖かく感じた方にはこんなご意見を頂きました。

- ・最初はエアコンの温度を高めにしていましたが暖まったら温度を下げて暖かさが持続していました。閉めきっていた寝室や子供部屋は寒かったです。
- ・エアコンをつけてから暖まるまでの時間が早いと感じた。
- ・夜間 2 階に寝ていたのですが空調がややききすぎるなど感じた。1 階居間は暖まるのに時間が掛かるなど感じた。
- ・2 階子供部屋にはエアコンの設置が無く 1 階のエアコンをつけているときに 2 階の扉を開けていなかったため部屋が暖まっていなかった。
- ・エアコンのみで足元の冷えなどはなかった。

※寒い冬の時期に宿泊体験をして頂いたお客様からのコメントです。

居室ごとに暖かく感じた方のエアコン設定温度は

1 階平均 26℃ 2 階平均 24℃

※エアコン以外の暖房器具は使用していません。

※寒い冬の時期に宿泊体験をして頂いたお客様の温度設定です。